



PĀRSKATS

par SIA “Jēkabpils ūdens” darbību 2021.gadā

(saskaņā ar 28.03.2013. Līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu)

20.01.2022

SIA “Jēkabpils ūdens” (turpmāk Sabiedrība) piešķirto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tiesību un pienākumu īstenošana un organizēšana 2021.gadā Jēkabpils pilsētas teritorijā:


- ✓ veikta ūdens ieguve, ražošana un novadīšana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un kvalitātes prasībām,
- ✓ nodrošināta dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošināts ūdens spiediens pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāks par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei,
- ✓ veikta notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
- ✓ veikta darbība Eiropas Savienības fondu projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4. kārtā",
- ✓ apzināta jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamība, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plāna nepieciešamība,
- ✓ veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu apkalpošana, uzturēšana un atjaunošana, labā tehniskā un darba kārtībā,
- ✓ nodrošināta līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem slēgšanu un norēķinu sistēmas uzturēšana,
- ✓ nodrošināta komunikācija ar ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem,
- ✓ veidota sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām,
- ✓ organizēta notekūdeņu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākšana, attīrīšana un uzskaitē,
- ✓ turpināta decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide, uzraudzība un kontrole.

Sabiedrības regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu veidu organizēšana.

Ūdens ieguve, ražošana un novadīšana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un kvalitātes prasībām.

Dzeramā ūdens ieguvei Jēkabpils pilsētā tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kuru ieguvei šobrīd tiek ekspluatētas trīs ūdensgūtnes: Vesēļi (92%), Kārklū un Viestura. Vesēļu ūdensgūtne ir spējīga nodrošināt visu pilsētu ar nepieciešamo ūdens daudzumu.

2021.gadā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms ir 993 103 m³, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir par 188 500m³ mazāk.

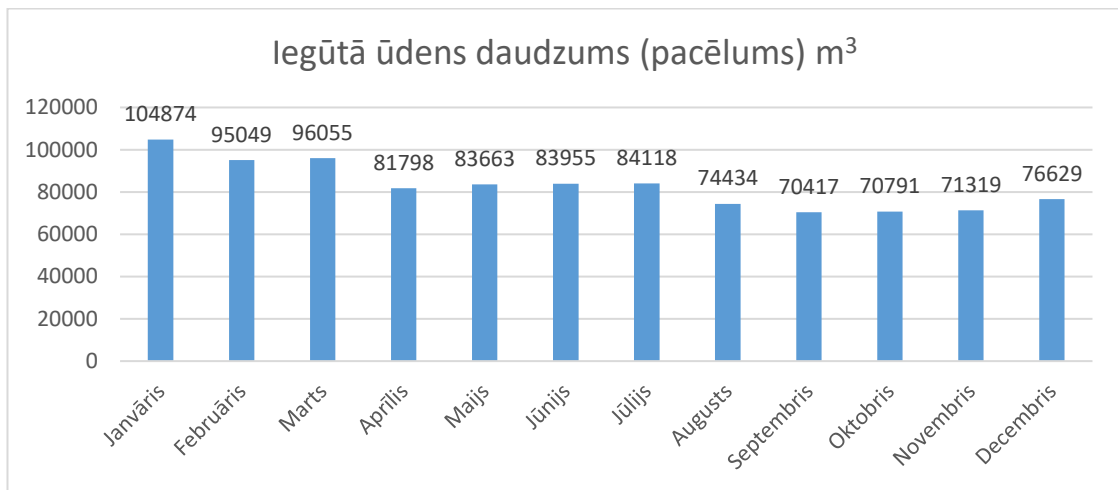


1.att. 2021.gadā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms.

2021.gadā iegūtā un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte ir bijusi atbilstoša dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, saskaņā 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Akreditēta laboratorija (T-264) veic testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Pēc "Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmas", Jēkabpils pilsētā 13 reizes gadā tiek veikta paraugu ņemšana un dzeramā ūdens testēšana 12 punktos. 2 reizes gadā veiktas pazemes ūdens kvalitātes monitorings un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte. Vienu reizi nedēļā tiek veikta iegūta ūdens kontrole (pH, EVS, dzelz, duļķainība, krāsa). Tiek veiktas monitorings ūdens dezinfekcijas laikā un izpildīta ūdens izmeklējumu programma pēc ūdensvada dezinfekcijas veikšanas. Sabiedrība saskaņā ar „Dzeramā ūdens izmeklējumu programmu pēc dezinfekcijas veikšanas 2 reizes gadā veic ūdens tīklu un sagatavošanas iekārtu dezinfekciju un skalošanu. Pēc dezinfekcijas tiek veiktas ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasību analīzes.

2021.gadā tīklā padotā ūdens apjoms ir 980 712 m³, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir par 187 194 m³ mazāk.

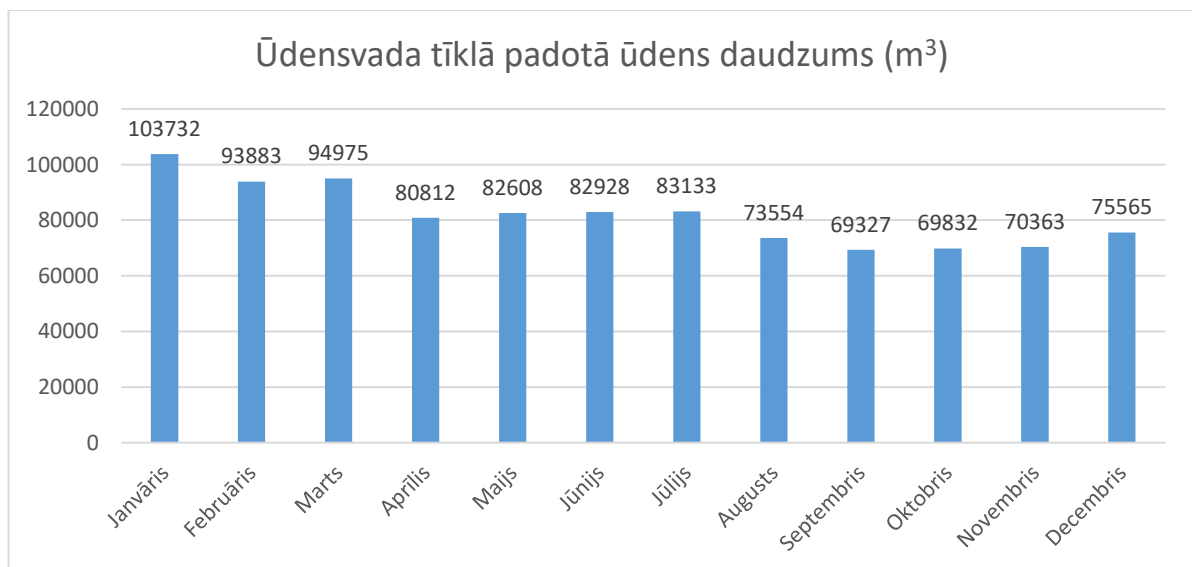

2.att. 2021.gadā tīklā padotā ūdens apjoms .

Lai regulējamo ūdensapgādes pakalpojumu nodrošināšanai samazinātu elektroenerģijas resursu izmaksas, paredzēts realizēt projektu, kura realizācijas rezultātā kapitālsabiedrībai būtu elektroenerģijas izmaksu samazinājums un ieguvums. Tāpēc ir uzsākta pieteikšanās projektam Eiropas Savienības fondu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3. specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” ietvaros, paredzēts realizēt: Būvprojektu “Saules elektrostacijas izbūve Veseļu ielā 1, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā”, paredzamās kopējās izmaksas EUR 60 000.00 apmērā, un veiksmīga projekta īstenošanas rezultātā, 85% izmaksas tiks segtas no ES fondiem.


Dzēramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāks par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei.

Ūdens piegādei Sabiedrībai 2021.gadā izmantoti ~ 89 km ūdensapgādes inženiertīklu. Inženiertīklu garums saistīts gan ar realizētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem, gan ar papildu sistēmu pārņemšanu.

Ūdens piegādes inženiertīklu vecums atšķiras –50% inženiertīkli ierīkoti vai pārbūvēti ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, 50% inženiertīkli ierīkoti 1970 – 1980-tajos gados. Ūdens piegādes inženiertīkli tiek izmantoti spiediena režīmā (sistēmās tiek ~3.0 bar spiediens), kas ir bijis atbilstošs būvnormatīvos noteiktajam daudzstāvu dzīvojamai apbūvei.

2021. gadā kopumā ir ierīkoti jauni 38 ūdensvada pieslēgumi.

2021.gadā regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu ietvaros lietotājiem piegādāti 682 692 m³ ūdens, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir par 12 504 m³vairāk.

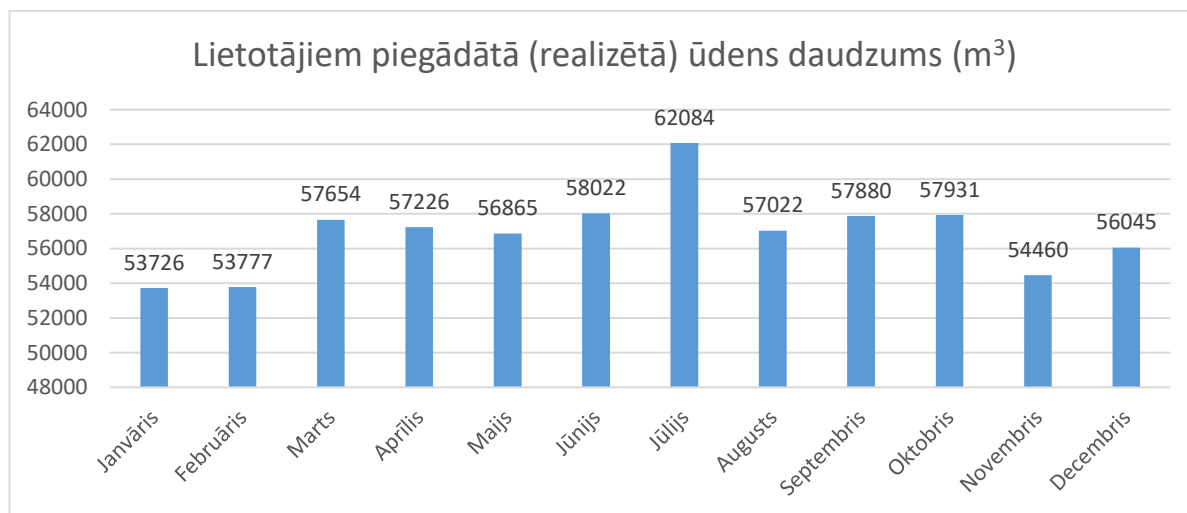

3.att. 2021.gadā lietotājiem piegādātais ūdens.

Ūdens zudumu apjoms ūdensapgādes inženiertīklos 2021.gadā bija 298 020 m³, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir par 199 697 m³mazāk, ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos no iegūtā ūdens daudzuma ir 30%.

Šādas izmaiņas skaidrojamas ar remontdarbiem ūdensvadu tīklos, noslēgarmatūras nomaiņas skatākās. un atsevišķu tīkla posmu atjaunošanu.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, regulāri tiek veikta ūdensapgādes tīklu un pamatlīdzekļu apkalpošana, uzturēšana un atjaunošana labā tehniskā un darba kārtībā.

2021.gadā paveiktie darbi ūdensapgādē :

1. Nomainīts sūknis kanalizācijas sūknētavā ūdens atdzelžošanas stacijā “Veseli”.
2. Uzstādīts jauns frekvenču pārveidotājs ūdens atdzelžošanas stacijā Kārklū ielā.
3. Nomainīts žogs ūdens atdzelžošanas stacijai Kārklū ielā.
4. Smilšu pildījuma maiņa pirmajam spiedfiltram dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijā Viestura ielā.
5. Dzīvojamo māju pieslēgšana Viestura ielā posmā no Pormaļa ielas līdz Draudzības alejai pēc ielas ūdensvada rekonstrukcijas.
6. Nomainīti māju ūdensvada ievadi, ugunsdzēsības hidranti, aizbīdņi Palejas ielas rekonstrukcijas gaitā.
7. Nomainīti dzīvojamo māju ievadi Zvaigžņu ielā pēc jaunā ķeta D100 ūdensvada izbūves.
8. Nomainīti un izbūvēti jauni ūdensvada ievadi, nomainīti ugunsdzēsības hidranti un aizbīdņi Jaunās ielas rekonstrukcijas laikā posmā no Zemgales ielas līdz Viestura ielai.
9. Nomainīti dzīvojamo māju ievadi Draudzības alejā pēc jaunā ķeta D150 ūdensvada izbūves.
10. Izbūvēta jauna ūdensvada un saimnieciskās kanalizācijas līnija Strūves parkā.
11. Dzeramā ūdens padeves nodrošināšana Brīvības ielas rekonstrukcijas laikā posmā no Blaumaņa līdz Celtnieku ielām.
12. Nomainīts ūdensvada posms un māju ievadi Nameja ielas Nr.14;16;18 dzīvojamajām mājām.
13. Ūdensvada D63 posma nomaiņa Lauku ielā no Augļu ielas līdz Stendera ielai.
14. Jauna ūdensvada D32 izbūve no Brīvības ielas Skolēnu interešu namam.
15. Ievada maiņa Sporta namam Brīvības ielā 2J.
16. Attālināto ūdensmērītāju rādījumu nolasīšanas sistēmu uzstādīšana Jēkabpils Domes objektos un dzīvojamo māju ievados, ūdensmērītāju maiņa privātmājās un iestādēs.
17. Jaunu ūdens abonentu pieslēgšana pilsētas ūdensvada tīkliem, ugunsdzēsības hidrantu remonts, skataku un to lūku nomaiņa.
18. Ūdensvada līniju apsekošana, ūdens noplūžu meklēšana un to novēršana.
19. Elektroinstalācijas atjaunošana, ierīkošana (rozetes, apgaismojums)-Viestura ielā 51A atdzelžošanas stacijā.
20. Iekšējā apgaismojuma pāreja uz LED apgaismojumu-Veselu ielā 1.

Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.

Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai sabiedrība 2021.gadā ir izmantojusi 97 km kanalizācijas inženiertīklu. Līdzīgi kā ūdensapgādes pakalpojumiem kanalizācijas


inženiertīklu garums ir gan no realizētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem un sistēmu pārņemšanu. Inženiertīklu vecums- 60% ir atjaunoti un pārbūvēti, un 40 % ir 1970-1980 gados izbūvēti tīkli. Notekūdeņu savākšana notiek ar paštesces cauruļvadu palīdzību, kā arī ar spiedvadu palīdzību. Novadīšanai tiek izmantotas 21 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Sabiedrība 2021.gadā ierīkojusi 101 jaunu kanalizācijas pieslēgumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi", ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2016.gada 19.decembra lēmumu Nr.39-2-60/7675 par projekta iesnieguma apstiprināšanu 21.03.2017., ir noslēgts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/16/I006 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta". Projektā paredzētie būvdarbi un būvuzraudzība ir pilnībā pabeigti 2019.gadā. Saskaņā ar projekta nosacījumiem līdz 2021. gada decembrim bija jāsasniedz projekta iznākuma rezultātīvie rādītāji – iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu faktiskie pieslēgumi – 476 iedzīvotāji. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 31.10.2022.

Sabiedrība pārskata periodā veica darbības, lai līdz 2022. gadam sasniegtu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos norādīto iedzīvotāju skaita nodrošināšanu ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī plānoto rezultātīvo rādītāju sasniegšanu, lai veicinātu jaunu kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu. Uz 01.01.2022. šis rādītājs ir 377 iedzīvotāji, no tiem 86 – pieslēgti 2021.gadā.

Kopējais centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušo notekūdeņu, kas novadīti attīrīšanai, apjoms 2021. gadā ir 1 145 697 m³, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir par 165 974 m³vairāk.

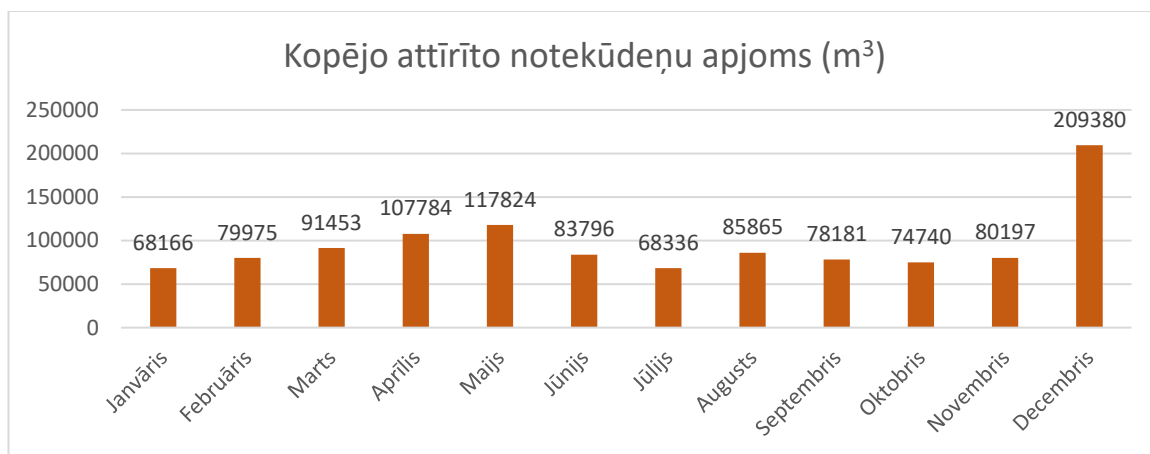


4.att. 2021.g. kopējais centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušo notekūdeņu, kas novadīti attīrīšanai daudzums.

2021.gadā attīrīto notekūdens kvalitāte ir bijusi atbilstoša prasībām, pēc 22.01.2002. MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", un saskaņā ar atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Ievērojot apstiprinātu grafiku, Sabiedrības notekūdens laboratorija veic notekūdens un upes ūdens kvalitātes kontroli, notekūdens attīrīšanas iekārtā "Daugavsala" – 2reizes nedēļā, Daugavas upes ūdenim 2 reizes gadā, un 4 reizes gadā ūdensgūtnes "Vesēli" tīklos.

2021.gadā no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms ir 675 391 m³, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir par 15052 m³vairāk.

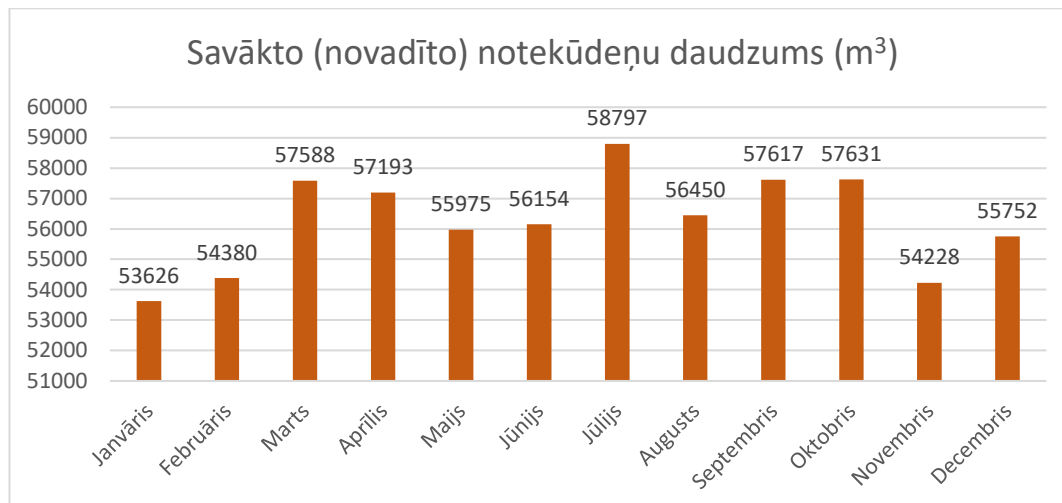

5.att.2021.g. no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, regulāri tiek veikta kanalizācijas tīklu un pamatlīdzekļu apkalpošana, uzturēšana un atjaunošana labā tehniskā un darba kārtībā.

2021.gadā paveiktie darbi notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā:

- Andreja Pormaļa iela 104A kanalizācijas sūkņu stacijai (turpmāk KSS) tika demontēts vecais sūknis, un uzstādīts jauns sūknis, atjaunotas inženierkomunikācijas, jaunas ūdensvada caurules, saremontēts sūknis, atjaunota tā darbība nomainīti gultņi, blīvslēgi.
- Rīgas iela 209B KSS Atjaunotas inženierkomunikācijas, atjaunotas ūdensvada caurules, pārbūvētas jaunas kāpnes uz pieņemšanas kameru līdz restēm.
- Filozofu iela 13 KSS uzstādīti jauni 2 (divi) sūkņi, atjaunotas inženierkomunikācijas, atjaunotas ūdensvada caurules.
- Zvanītāju iela 55 KSS uzstādīts jauns sūknis, atjaunotas ūdensvada caurules.
- Bebru iela 10C KSS saremontēts vecais sūknis, atjaunota tā darbība, atjaunotas inženierkomunikācijas un ūdensvada caurules.
- Skatakas pārbūve Skaubīša ielā.
- Tīklu skalošana : Celtnieku rajons, Bauskas iela, Gulbju iela, Robežu iela, Ūdens iela, Sakas iela.
- Slimnīcas ielas aku pārbūves.
- Attīrīšanas iekārtās Daugavsalas ielā 3, nomainīts daļējs ārējais apgaismojums,
- Sūkņu profilaktiskie darbi, eļļas maiņa remonts Attīrīšanas iekārtās.
- Dūņu kompostēšanas darbi .
- Divu Dūņu lauka remonts.
- KSS Gravas ielas remonts.
- Dzirnavu ielas spiedvada pārbaude.
- Spiedvada remonts Pormaļa ielā.
- Sūkņu profilaktiskā apskate, pārbaude.
- Nameja ielas kanalizācijas pārbūve.
- Kanalizācijas tīklu remonts.
- Filozofu ielā 13 (KSS) - nomainīts gaismeklis, tika pieslēgts WEB-SCADA monitorings.
- Zvanītāju ielā 55 (KSS) - rokas režīma vadības sadales uzstādīšana, kontaktora, uzstādīšana, motora automāta uzstādīšana, prožektora nomainīšana.
- Andreja Pormaļa ielā 104A (KSS) - drenāžas automātikas atjaunošana, ampērmetra uzstādīšana, gaismekļa uzstādīšana, jauna sūkņa pieslēgšana, sūkņa aizsardzības un

vadības releju uzstādīšana, sūkņa kabeļa montāžā, vadības sadales uzstādīšana, tika pieslēgts WEB-SCADA monitorings.


- Bebru ielā 10C (KSS) - sūkņa pieslēgšana, tika pieslēgts WEB-SCADA monitorings.
- Liliju ielā b/n (KSS) - rozetes uzstādīšana ģenerators pieslēgšanai.
- Kaļķu ielā 46 (KSS) - rozetes uzstādīšana ģenerators pieslēgšanai.
- Aizkraukles ielā 6A (KSS) - rozetes uzstādīšana ģenerators pieslēgšanai.
- Rīgas ielā 206B (KSS) - rokas režīma vadības sadales uzstādīšana.
- Slimnīcas ielā 9 (KSS) - savienojuma nozarkārības atjaunošana, jauna elektroenerģijas ievada izbūve, tika pieslēgts WEB-SCADA monitorings.
- Vītoli ielā b/n (KSS) - elektrības pieslēguma izveidošana (Sadales tīkls), vadības sadales uzstādīšana, pludu nomaiņa, noregulēti sūkņu darba režīmi.
- Rīgas ielā 216E (KSS) - elektrības pieslēguma izveidošana (Sadales tīkls), vadības sadales uzstādīšana, pludu nomaiņa, noregulēti sūkņu darba režīmi.
- Madonas ielā 6 (KSS) - tika pieslēgts WEB-SCADA monitorings.
- Viestura ielā 30B (KSS) - tika pieslēgts WEB-SCADA monitorings.

Sabiedrības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

Sabiedrības galvenais mērķis 2021.gadā ir bijis strādāt efektīvi un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pēc iespējas efektīvāk pielāgoties ārējo apstākļu radītajām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai. 2021.gada sākumā no janvāra līdz aprīlim un no oktobra līdz decembrim, bija stājušies spēkā ar vīrusa COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazina ekonomikas attīstību valstī, nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, līdz ar to pastāv ekonomiskās attīstības nenoteiktība. Taču Sabiedrības vadība nepārtraukti ir izvērtējusi situāciju un, redzot iesaistīto uz Sabiedrības ieņēmumiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā, ir bijusi spiesta pielāgoties, un pastiprināti pievērsusies citiem maksas pakalpojumiem, lai sasniegtu pozitīvu Sabiedrības kopējo finanšu rezultātu.

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai Sabiedrība seko, lai tiktu saglabāts stabils kopējo ieņēmumu apjoms, līdzsvaroti izdevumi ar ieņēmumiem. Ir uzturēta konkurētspējīga un efektīva pakalpojumu nodrošināšana, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu. Sabiedrība ir nodrošinājusi tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, nomainot veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu, ar plašāku funkcionalitāti. Vidējā termiņā Sabiedrība plāno stabilizēt ieņēmumu apjomu, neto apgrozījumu no pamatdarbības, jo viens no būtiskākajiem ietekmējošiem faktoriem ir iedzīvotāju skaita un patēriņa samazināšanās.

Pārskata periodā ūdenssaimniecības regulējamiem pakalpojumiem ir piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 04.11.2014. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.281 (prot..Nr.37. 1.p.): ūdensapgādes pakalpojumiem 0.88 EUR/ m³, kanalizācijas pakalpojumiem 1.24 EUR/ m³ (spēkā no 01.01.2015.).

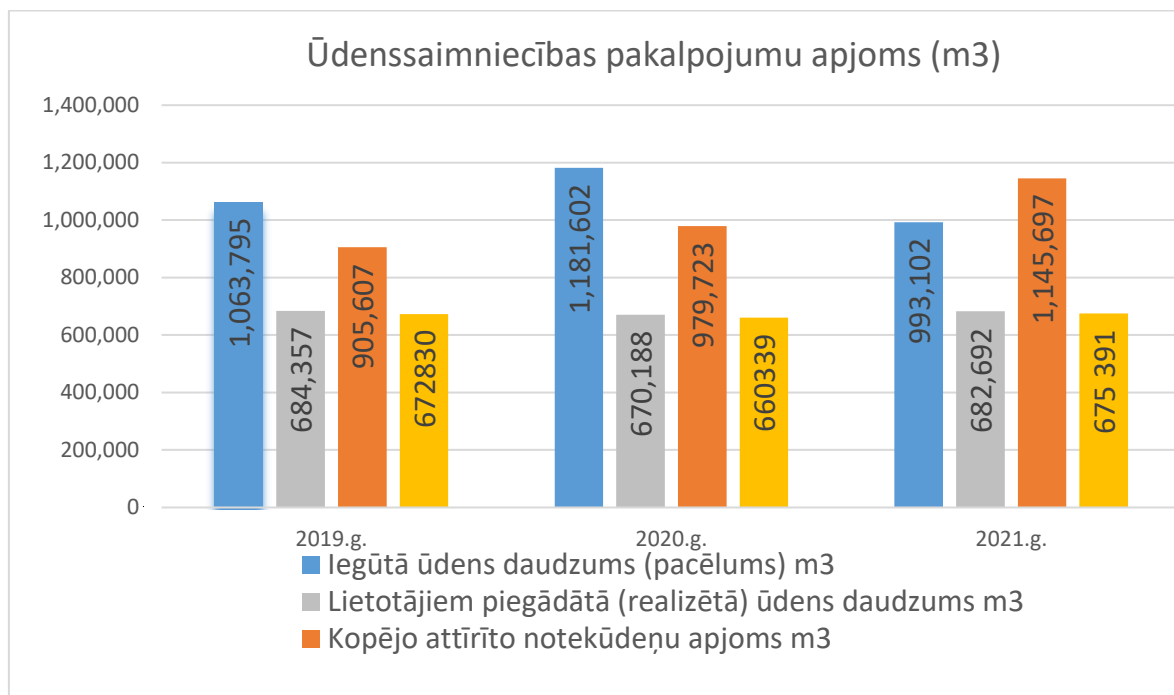

Sabiedrība pārskata periodā 2021. gadā kopumā ir ierīkoti 101 jauni kanalizācijas pieslēgumi.

Sabiedrības pamatkapitāls 2021.gadā ir palielinājies par 411 331 EUR:

- Sabiedrība 2020.gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ir pieņēmusi ekspluatācijā pamatlīdzekļus. Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 12.11.2020. domes lēmumu Nr.522 šie pamatlīdzekļi ir ieguldīti kā atlīdzības maksājums Sabiedrības pamatkapitālā 397 790,00 EUR. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā 20.01.2021. ar lēmumu nr.6-12/131500/1.
- Sabiedrība 2021.gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ir pieņēmusi ekspluatācijā pamatlīdzekļus. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā lēmums 6-12/66494 no 30.06.2021. par summu 13 541.00 EUR.

2021.gadā Sabiedrībā ekspluatācijā pieņemto ilgtermiņa ieguldījumu vērtība ir 84 770.21 EUR:

Kompensācija (atlīdzības maksājums), kas piešķirta par pakalpojuma ar vispārēju tautsaimniecisku nozīmi sniegšanu, atbilst EK lēmumā noteiktajām prasībām, t.i. nepastāv pārkompensēšanas risks (EK lēmuma 5.pants) un piešķirtā kompensācija nepārsniedz 15 miljonu griestus (EK lēmuma 2.panta 1.punkts), kā arī kompensācija nav lielāka par summu, kas nepieciešama, lai segtu neto izmaksas, kas rodas, pildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas pienākumus, tostarp saprātīgu peļņu.

Sabiedrības kopējie finanšu rādītāji

Rādītāji EUR	Fakts 2019.gads	Fakts 2020.gads	Fakts 2021.gads
Neto apgrozījums	1 737 676	1 756 259	1 747 510
Pārskata perioda peļņa/zaudējumi	22842	14845	13 576
Pamatkapitāls	6 283 831	6 283 831	6 695 162
Pašu kapitāls	5 968 402	5 965 212	6 375 226

Debitori	353 524	287 542	238 145
Ilgtermiņa kreditori	10 062 031	9 805 720	9 547 113
Īstermiņa kreditori	438 511	845 747	468 795
Bilances kopsumma	16 468 944	16 616 679	16 391 134
Ilgtermiņa ES KF saņemtais finansējums, kuram beidzies pēc uzraudzības periods, EUR	9 574 002	9 327 732	9 069 124
Īstermiņa ES KF saņemtais finansējums, kuram beidzies pēc uzraudzības periods, EUR	246 271	246 271	246 271
Kopējās likviditātes koeficients (Apgroz.līdz/īstermiņa saist.)	1.8	1.2	2.7
Saistību īpatsvars bilancē (kopējās saistības/Aktīvi)	0.64	0.64	0.61
ROE (Peļņa/pašu kapitāls*100)	0.38	0.25	0.21
Saistību attiecība pret pašu kapitālu (kopējās saistības/pašu kapitāls)	1.7	1.8	1.6
Ilgtermiņa ieguldījumu segums ar pašu kapitālu (Pašu kapitāls/Ilgtermiņa ieguldījumi)	0.38	0.38	0.42
Pašu kapitāla īpatsvars (Pašu kapitāls/Aktīvi)	0.36	0.36	0.39
EBITDA	247 941	271 903	278 887
Vidējais darbinieku skaits	65	64	67

Neto apgrozījums

	Fakts 2019.gads	Fakts 2020.gads	Fakts 2021.gads
Ieņēmumi no regulējamo pakalpojumu sniegšanas	1 430 375	1 402 439	1 438 069
Ieņēmumi no citiem pakalpojumiem	307 301	353 820	309 441
Kopā	1 737 676	1 756 259	1 747 510

Sabiedrības neto apgrozījums 2021.gadā salīdzinājumā ar 2020.gadu samazinājies par 0.01%, kas skaidrojams ar COVID-19 izplatības un ar to saistīto ierobežojumu ieviešanas un citu pakalpojumu sniegšanas ierobežošanu, kas ieņēmumus samazinājis par 12.5%, bet no regulējamo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas ieņēmumi ir palielinājušies par 2.5% . Ieņēmumi no ūdens realizācijas sastāda 600 676 EUR, no kanalizācijas 837 393 EUR. No tiem 73.6% realizēti iedzīvotājiem, 13.6% budžeta iestādēm, 12.8% uzņēmēj sabiedrībām. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu ieņēmumi kopējos Sabiedrības ieņēmumos 2021.gadā ir 82%.

Sabiedrība 2021.gadā turpināja īstenot pasākumus, lai maksimāli piesaistītu un ieinteresētu iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Tika veltīta liela uzmanība komunikācijai ar iedzīvotājiem, viņu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos, kā arī citos aktuālos jautājumos, kā, piemēram, notika iedzīvotāju informēšana par ūdens patēriņa skaitītāju maiņu/ uzstādīšanu un rādījumu paziņošanu. Tāpat pastiprināti tika attīstīti materiāli tehniskā bāze. 2021.gadā Sabiedrība turpināja darbu pie decentralizētās kanalizācijas uzskaites reģistra.

Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un ērtībām tiek uzturēts informācijas sistēmas modulis WebNams, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju noziņot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus, kā arī apskatīt veiktos maksājumus.

Viena no galvenajām problēmām, kas saistīta ar aktīvu atdevi, ir iedzīvotāju nespēja savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga un kontrolē debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. 2021.gadā noslēgts līgums ar debitoru parādu piedziņas kompāniju SIA "PAUS KONSULTS", kura ir sekmējusi debitoru atlikumu samazinājumu.

Pārskatā sniegtā informācija ir sagatavota pēc Sabiedrības uzskaites datiem uz 20.01.2022. Ņemot vērā to, ka notiek gada pārskata sagatavošanas process, kas saistīts ar inventarizācijas datu apkopošanu, norēķinu salīdzināšanu un izvērtēšanu, tad finanšu rādītāji šajā pārskatā var atšķirties no Sabiedrības gada pārskatā iekļautās informācijas.

Valdes loceklis

Artūrs Smagars