



PĀRSKATS

par SIA “Jēkabpils ūdens” darbību 2022.gadā

(saskaņā ar 28.03.2013. Līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu)

20.01.2023

SIA “Jēkabpils ūdens” (turpmāk Sabiedrība) piešķirto sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas tiesību un pienākumu īstenošana un organizēšana 2022.gadā Jēkabpils pilsētas teritorijā:


- ✓ veikta ūdens ieguve, ražošana un novadīšana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un kvalitātes prasībām,
- ✓ nodrošināta dzeramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošināts ūdens spiediens pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāks par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei,
- ✓ veikta notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
- ✓ veikta darbība Eiropas Savienības fondu projektā "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4. kārtā",
- ✓ apzināta jaunu ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves nepieciešamība, esošo tīklu atjaunošanas un rekonstrukcijas plāna nepieciešamība,
- ✓ veikta ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, un notekūdeņu attīrīšanas infrastruktūras un pamatlīdzekļu apkalpošana, uzturēšana un atjaunošana, labā tehniskā un darba kārtībā,
- ✓ nodrošināta līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem slēgšanu un norēķinu sistēmas uzturēšana,
- ✓ nodrošināta komunikācija ar ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājiem,
- ✓ veidota sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām,
- ✓ organizēta notekūdeņu no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām savākšana, attīrīšana un uzskaitē,
- ✓ turpināta decentralizētās kanalizācijas reģistra izveide, uzraudzība un kontrole.

Sabiedrības regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu veidu organizēšana.

Ūdens ieguve, ražošana un novadīšana atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un kvalitātes prasībām.

Dzeramā ūdens ieguvei Jēkabpils pilsētā tiek izmantoti pazemes ūdeņi, kuru ieguvei šobrīd tiek ekspluatētas trīs ūdensgūtnes: Veseļi (92%), Kārklū un Viestura. Veseļu ūdensgūtne ir spējīga nodrošināt visu pilsētu ar nepieciešamo ūdens daudzumu.

2022.gadā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms ir 913 933 m³, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir par 79 170 m³ mazāk.

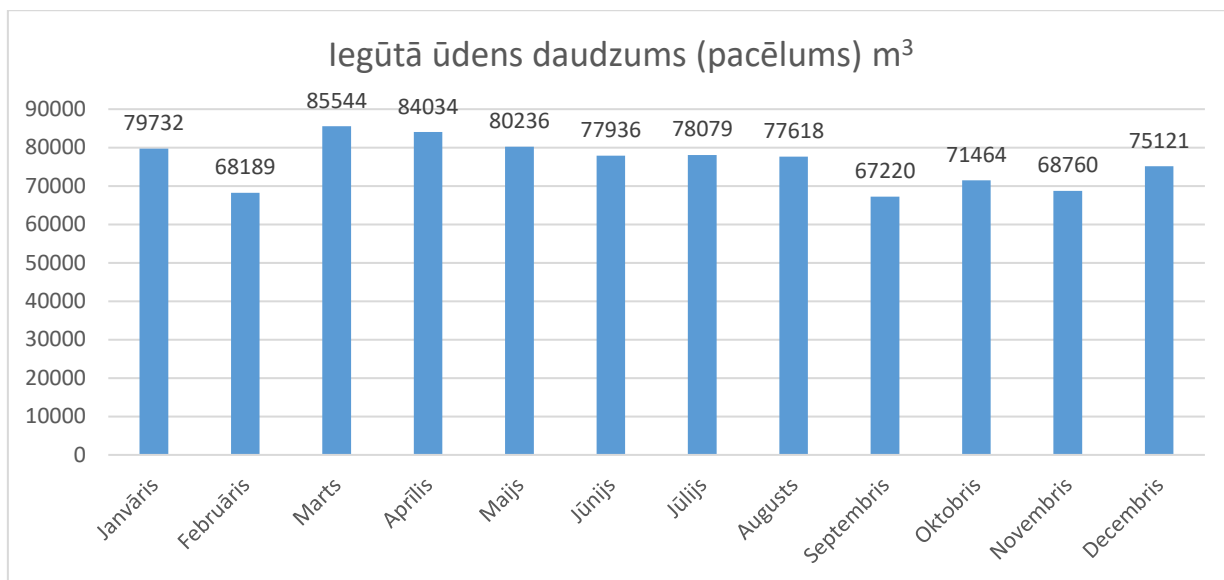


.att. 2022.gadā iegūtā (paceltā) ūdens apjoms.

2022.gadā iegūtā un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte ir bijusi atbilstoša dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām, saskaņā 14.11.2017. MK noteikumiem Nr. 671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība"

Akreditēta laboratorija (T-264) veic testēšanu atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17025:2017 prasībām. Pēc "Dzeramā ūdens piegādātāja kārtējā monitoringa programmas", Jēkabpils pilsētā 13 reizes gadā tiek veikta paraugu ņemšana un dzeramā ūdens testēšana 12 punktos. 2 reizes gadā veiktas pazemes ūdens kvalitātes monitorings un ūdensvada tīklos padotā ūdens kvalitāte. Vienu reizi nedēļā tiek veikta iegūta ūdens kontrole (pH, EVS, dzelz, duļķainība, krāsa). Tiek veiktas monitorings ūdens dezinfekcijas laikā un izpildīta ūdens izmeklējumu programma pēc ūdensvada dezinfekcijas veikšanas. Sabiedrība saskaņā ar „Dzeramā ūdens izmeklējumu programmu pēc dezinfekcijas veikšanas 2 reizes gadā veic ūdens tīklu un sagatavošanas iekārtu dezinfekciju un skalošanu. Pēc dezinfekcijas tiek veiktas ūdens kvalitātes un nekaitīguma prasību analīzes.

2022.gadā tīklā padotā ūdens apjoms ir 902 392 m³, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir par 78 320m³ mazāk.

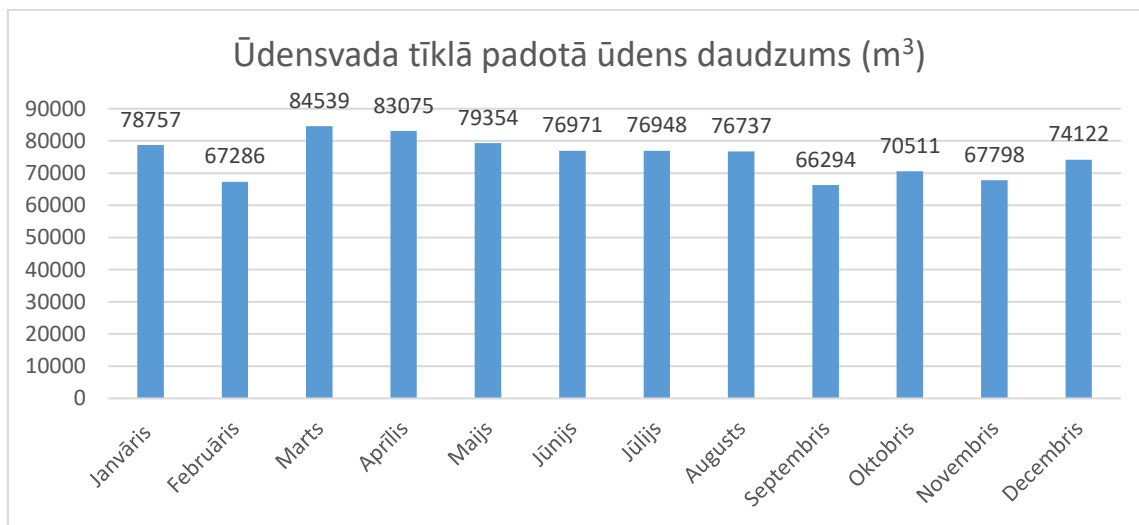

2.att. 2022.gadā tīklā padotā ūdens apjoms .

Pārskata periodā sabiedrība ir noslēgusi līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”. Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, veicot saules paneļu uzstādīšanu un ražojot ūdens atdzelžošanas stacijā “Veselī” no atjaunojamiem energoresursiem elektroenerģiju pašpatēriņa vajadzībām. Projekts tiek realizēts, lai samazinātu uzņēmuma kopējos elektroenerģijas izdevumus, kā arī nelabvēlīgo ietekmi uz apkārtējo vidi. Pārskata perioda beigās, objekts nodots ekspluatācijā.


Dzēramā ūdens padeve no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāks par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu dzīvojamai apbūvei.

Ūdens piegādei Sabiedrībai 2022.gadā izmantoti ~ 96.37 km ūdensapgādes inženiertīklu. Inženiertīklu garums saistīts gan ar realizētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem, gan ar papildu sistēmu pārņemšanu.

Ūdens piegādes inženiertīklu vecums atšķiras – 50% inženiertīkli ierīkoti vai pārbūvēti ar Eiropas Savienības fondu atbalstu, 50% inženiertīkli ierīkoti 1970 – 1980-tajos gados. Ūdens piegādes inženiertīkli tiek izmantoti spiediena režīmā (sistēmās tiek ~3.0 bar spiediens un 3.1 atmosfēras), kas ir bijis atbilstošs būvnormatīvos noteiktajam daudzstāvu dzīvojamai apbūvei.

2022. gadā kopumā ir ierīkoti jauni 37 ūdensvada pieslēgumi.

2022.gadā regulējamo ūdenssaimniecības pakalpojumu ietvaros lietotājiem piegādāti 684 591 m³ ūdens, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir par 1899 m³ vairāk.

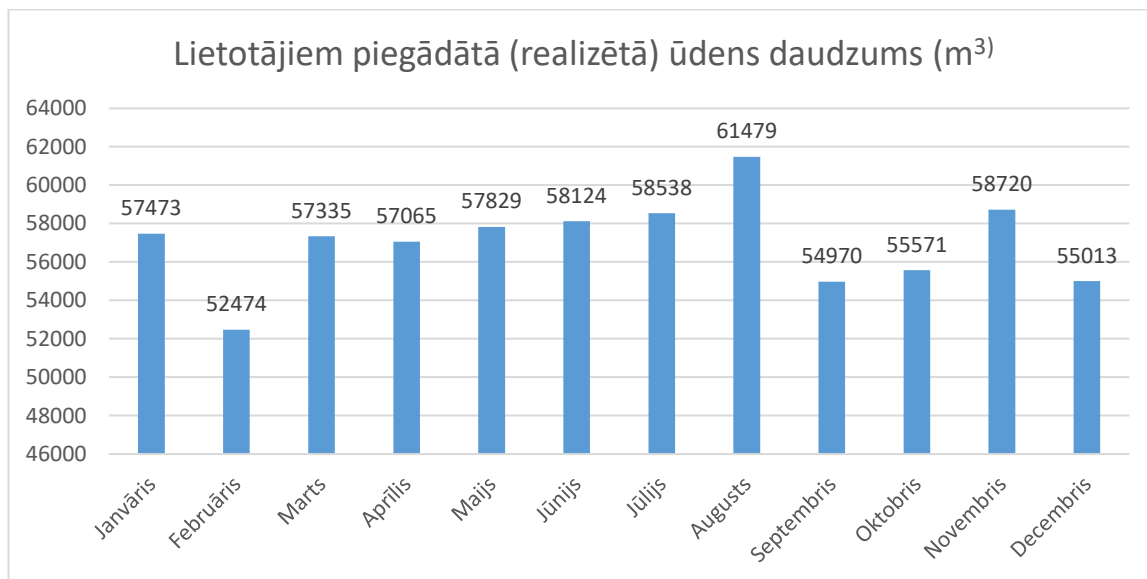

3.att. 2022.gadā lietotājiem piegādātais ūdens.

Ūdens zudumu apjoms ūdensapgādes inženiertīklos 2022.gadā bija 217 801 m³, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir par 80 219 m³ mazāk, ūdens zudumi centralizētajos ūdensapgādes inženiertīklos no iegūtā ūdens daudzuma ir 23.8%.

Šādas izmaiņas skaidrojamas ar remontdarbiem ūdensvadu tīklos, noslēgumarmatūras nomaiņas skatākās. un atsevišķu tīkla posmu atjaunošanu.

***Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, regulāri tiek veikta ūdensapgādes tīklu un pamatlīdzekļu apkalpošana, uzturēšana un atjaunošana labā tehniskā un darba kārtībā.
2022.gadā paveiktie darbi ūdensapgādē :***

1. Saules paneļu uzstādīšana atdzelžošanas stacijā "Veseļi".
2. Jaunu video novērošanas kameru uzstādīšana atdzelžošanas stacijā "Veseļi".
3. Veikta artēzisko aku sūkņu profilaktiskā pārbaude ūdens atdzelžošanas stacijā Kārklū ielā.
4. Nomainīts žogs ūdens atdzelžošanas stacijām Veseļu ielā un Viestura ielā.
5. Nomainīti ugunsdzēsības hidranti, skataku vāki, plāksnīšu apkope Viesītes ielā.
6. Tērauda cauruļu , veidgabalu nomaina Dzirnau ielā un Latgales ielā.
7. Veidgabalu nomaina un atvadu izbūve Akurātera ielā.
8. Jauna ūdensvada D110mm izbūve uz Brodu ciematu.
9. Veco aizbīdņu nomaina skatakās jaunā ielā.
10. Ūdensņemšanas brīvkrānu apkope un remonts.
11. Lauku un Leona Paegles ielu rekonstrukcija.
12. Saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamo pamatlīdzekļu nomaina.
13. Ūdensvada D63 posma nomaina Lauku ielā no Pormaļu ielas līdz Brīvības ielai.
14. Ūdensvada D63 posma nomaina Leona Paegles ielā no Zvanīāju ielas līdz Dārznieku ielai.
15. Zaļā iela 22U (ūdenstornis) - vecu kabeļu un sadalņu demontāža, jauna elektroenerģijas ievada izbūve, iekšēja apgaismojuma izbūve.
16. Kārklū iela 6K – ampermētra uzstādīšana, sūkņu vadības sadalņu uzstādīšana, elektroinstalācijas atjaunošana, dīzeļģeneratora pieslēguma izbūve.

***Notekūdeņu savākšana un novadīšana līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām,
notekūdeņu attīrīšana un novadīšana virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par
piesārņojošo vielu emisiju ūdenī.***


Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu nodrošināšanai sabiedrība 2022.gadā ir izmantojusi 108.14 km kanalizācijas inženiertīklu. Līdzīgi kā ūdensapgādes pakalpojumiem kanalizācijas inženiertīklu garums ir gan no realizētajiem ūdenssaimniecības attīstības projektiem un sistēmu pārņemšanu. Inženiertīklu vecums - 60% ir atjaunoti un pārbūvēti, un 40 % ir 1970-1980-tajos gados izbūvēti tīkli. Notekūdeņu savākšana notiek ar pašteses cauruļvadu palīdzību, kā arī ar spiedvadu palīdzību. Novadīšanai tiek izmantotas 21 kanalizācijas sūkņu stacijas.

Sabiedrība 2022.gadā ierīkojusi 61 jaunu kanalizācijas pieslēgumu.

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas" īstenošanas noteikumi", ES un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem par struktūrfondu vadību un Sadarbības iestādes 2016.gada 19.decembra lēmumu Nr.39-2-60/7675 par projekta iesnieguma apstiprināšanu 21.03.2017., ir noslēgts Līgums par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/16/I006 "Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Jēkabpilī, 4.kārta". Projektā paredzētie būvdarbi un būvuzraudzība ir pilnībā pabeigti 2019.gadā. Saskaņā ar projekta nosacījumiem līdz 2021. gada decembrim bija jāpasniedz projekta iznākuma rezultātīvie rādītāji – iedzīvotāju skaits, kuriem nodrošināti centralizēto notekūdeņu apsaimniekošanas pakalpojumu faktiskie pieslēgumi – 476 iedzīvotāji. Projekta īstenošanas laiks pagarināts līdz 31.10.2023.

Sabiedrība pārskata periodā veica darbības, lai līdz 2023. gadam sasniegtu Eiropas Savienības līdzfinansētajos projektos norādīto iedzīvotāju skaita nodrošināšanu ar kvalitatīviem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, kā arī plānoto rezultatīvo rādītāju sasniegšanu, lai veicinātu jaunu kanalizācijas pieslēgumu ierīkošanu. Uz 01.01.2023. šis rādītājs ir 427 iedzīvotāji, no tiem 50 – pieslēgti 2022.gadā.

Kopējais centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušo notekūdeņu, kas novadīti attīrīšanai, apjoms 2022. gadā ir 1 634 716 m³, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir par 489 019 m³vairāk.

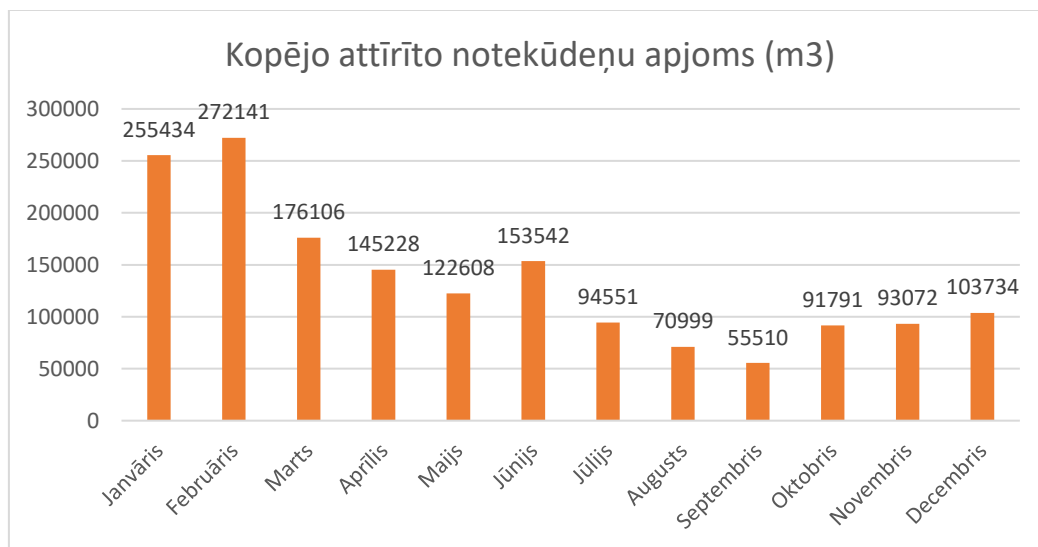


4.att. 2022.g. kopējais centralizētajā kanalizācijas inženiertīklā nonākušo notekūdeņu, kas novadīti attīrīšanai daudzums.

2022.gadā attīrīto notekūdens kvalitāte ir bijusi atbilstoša prasībām, pēc 22.01.2002. MK noteikumiem Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī", un saskaņā ar atļauju B kategorijas piesārņojošai darbībai.

Ievērojot apstiprinātu grafiku, Sabiedrības notekūdens laboratorija veic notekūdens un upes ūdens kvalitātes kontroli, notekūdens attīrīšanas iekārtā "Daugavsala" – 2reizes nedēļā, Daugavas upes ūdenim 2 reizes gadā, un 4 reizes gadā ūdensgūtnes "Veseļi" tīklos.

2022.gadā no lietotājiem savākto notekūdeņu apjoms ir 670 623 m³, kas salīdzinājumā ar 2021.gadu ir par 4 768 m³ mazāk.

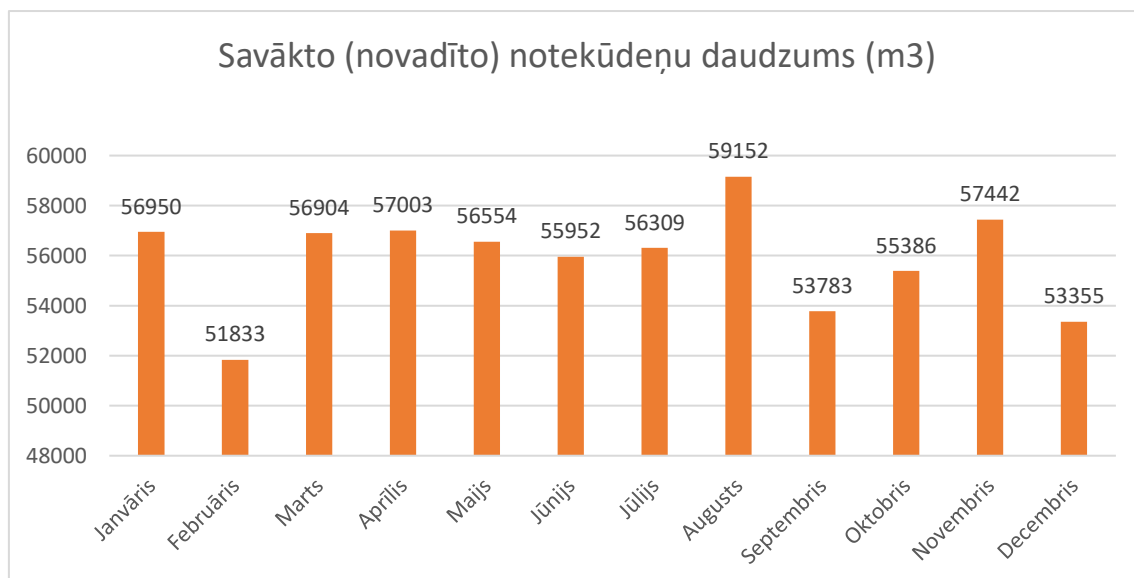

***Lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojuma sniegšanu, regulāri tiek veikta kanalizācijas tīklu un pamatlīdzekļu apkalpošana, uzturēšana un atjaunošana labā tehniskā un darba kārtībā.
2022.gadā paveiktie darbi notekūdeņu savākšanā, novadīšanā un attīrīšanā:***

- Andreja Pormaļa iela 104A KSS tika demontēts vecais sūknis, un uzstādīts jauns sūknis. Atjaunotas inženierkomunikācijas, jaunas Spiedvada caurules.

Saremontēts sūknis, atjaunota tā darbība nomainīti gultņi, blīvslēgi.
- KSS Mežrūpnieku Nomainīts jauns sūknis .
KSS Ļaudonas ielā saremontēts sūknis.
- Filozofu iela 13 KSS uzstādīts jauns sūknis.
- Bebru iela 10C KSS tika tika saremontēts vecais sūknis. Atjaunota tā darbība
- Tīklu skalošana : Nameja iela, Viesītes iela, Viestura iela, Draudzības aleja, Jaunā iela, Brīvības iela.
- Attīrīšanas iekārtās Daugavsalas ielā 3
nomainīts daļējs ārējais apgaismojums.
- Sūkņu profilaktiskie darbi, eļļas maiņa remonts Attīrīšanas iekārtās.
- Dūņu kompostēšanas darbi .
- Dūņu lauku izvešanas darbi uz apsaimniekošanas lauku.
- Dūņu izvešana no apsaimniekošanas lauka.
- Strūklakas apkope, Pils dīķis, Mežaparka karjers, kena parks.
- Sūkņu profilaktiskā apskate, pārbaude.
- Spiedvada aizbīdņu nomaiņa Daugavsalā pie tilta .
- dzīvokļu ūdens patēriņa skaitītāju maiņa.
- Kanalizācijas tīklu remonts.
- Inženiertīklu pieslēgumi īpašumiem gb.
 - Brodu ciema (KSS) – vecu kabeļu un sadalņu demontāža, elektroinstalācijas atjaunošana, vadības sadalņu atjaunošana, sūkņu darba režīmu noregulēšana, elektrožu apkope un pārbaude.
 - Pļaviņu iela 18K (KSS) – pludiņu maiņa, savienojuma nozarkārbas atjaunošana.
 - Filozofu ielā 13 (KSS) - savienojuma nozarkārbas atjaunošana, elektrožu apkope un pārbaude.
 - Zvanītāju ielā 55 (KSS) - elektroinstalācijas atjaunošana, elektrožu apkope un pārbaude.
 - Andreja Pormaļa ielā 104A (KSS) - elektrožu apkope un pārbaude.
 - Bebru ielā 10C (KSS) – elektrožu apkope un pārbaude.
 - Gravas iela 2A (KSS) – termoregulatora ar rozeti uzstādīšana.
 - Liliju ielā b/n (KSS) – termoregulatora ar rozeti uzstādīšana.
 - Kaļķu ielā 46 (KSS) - termoregulatora ar rozeti uzstādīšana.
 - Atpūtas iela 20 (KSS) - termoregulatora ar rozeti uzstādīšana.
 - Aizkraukles ielā 6A (KSS) - vadības sadalnes atjaunošana, termoregulatora ar rozeti uzstādīšana.
 - Rīgas ielā 206B (KSS) - vadības sadalnes atjaunošana.
 - Slimnīcas ielā 9 (KSS) - savienojuma nozarkārbas atjaunošana.
 - Brodi, Aldaunes iela 4 (KSS) - elektrības pieslēguma izveidošana (Sadales tīkls), vadības sadalnes uzstādīšana, elektrožu apkope un pārbaude, noregulēti sūkņu darba režīmi.

- Viestura ielā 30B (KSS) – hidrostatiska līmeņa sensora maiņa, sūkņu darba režīmu noregulēšana.
- Viestura ielā 51A (atdzelžošanas stacija) – sūkņa vadības sadalnes uzstādīšana.
- Dīzeļģenerators – rozešu uzstādīšana, pagarinātāju ar pārējam izbūve (spraudņu), automātslēdža uzstādīšana.


Sabiedrības efektivitāti raksturojošie rezultatīvie rādītāji

Sabiedrības galvenais mērķis 2022.gadā ir bijis strādāt efektīvi un sniegt kvalitatīvus pakalpojumus, nodrošinot finanšu darbības stabilitāti, spēju pēc iespējas efektīvāk pielāgoties ārējo apstākļu radītajām izmaiņām, kas ir būtisks priekšnoteikums ilgtspējīgai pastāvēšanai un attīstībai. 2022.gada sākumā no janvāra līdz 28.februārim, bija stājušies spēkā ar vīrusa COVID-19 izplatību saistīti ierobežojumi, kas ievērojami samazināja ekonomikas attīstību valstī, un karš Ukrainā un sankcijas Krievijai un Baltkrievijai arī ir ietekmējis globālos tirgus un atstāj ietekmi uz pasaules ekonomiku, tai skaitā lielā mērā uz Latviju, ar augstākām izejvielu cenām, energoresursu cenām. Nav paredzams, kā situācija varētu attīstīties nākotnē, līdz ar to pastāv ekonomiskās attīstības nenoteiktība. Taču Sabiedrības vadība nepārtraukti ir izvērtējusi situāciju un, redzot iespaidu uz Sabiedrības ieņēmumiem sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanā, ir bijusi spiesta pielāgoties, un pastiprināti pievērsusies citiem maksas pakalpojumiem, lai sasniegtu pozitīvu Sabiedrības kopējo finanšu rezultātu. 2022.gadā tika izstrādāts, iesniegts un apstiprināts Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, ūdenssaimniecības regulējamo pakalpojumu tarifs, kas stājies spēkā no 2022.gada 01.decembra.

Efektīvas finanšu plūsmas nodrošināšanai sabiedrība seko, lai tiktu saglabāts stabils kopējo ieņēmumu apjoms, līdzsvaroti izdevumi ar ieņēmumiem. Ir uzturēta konkurētspējīga un efektīva pakalpojumu nodrošināšana, saglabājot pašreizējo klientu skaitu, kā arī sniedzot iespēju nākotnē piesaistīt jaunus klientus un palielināt kopējo ieņēmumu apjomu. Sabiedrība ir nodrošinājusi tehnoloģisko iekārtu un tehnikas modernizāciju, nomainot veco tehniku uz mūsdienīgu, modernu, ar plašāku funkcionalitāti. Vidējā termiņā Sabiedrība plāno stabilizēt ieņēmumu apjomu, neto apgrozījumu no pamatdarbības, jo viens no būtiskākiem ietekmējošiem faktoriem ir iedzīvotāju skaita un patēriņa samazināšanās.

Pārskata periodā no 2022.gada 01.janvāra līdz 2022.gada 30.novembrim ūdenssaimniecības regulējamiem pakalpojumiem ir piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 04.11.2014. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.281 (prot.Nr.37. 1.p.): ūdensapgādes pakalpojumiem 0.88 EUR/ m³, kanalizācijas pakalpojumiem 1.24 EUR/ m³ (spēkā no 01.01.2015.).

2022.gada decembrī ūdenssaimniecības regulējamiem pakalpojumiem ir piemēroti tarifi, kas noteikti saskaņā ar 27.09.2022. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmumu Nr.181 (prot.Nr.40. 3.p.): ūdensapgādes pakalpojumiem 1.26 EUR/ m³, kanalizācijas pakalpojumiem 1.73 EUR/ m³ (spēkā no 01.12.2022.).

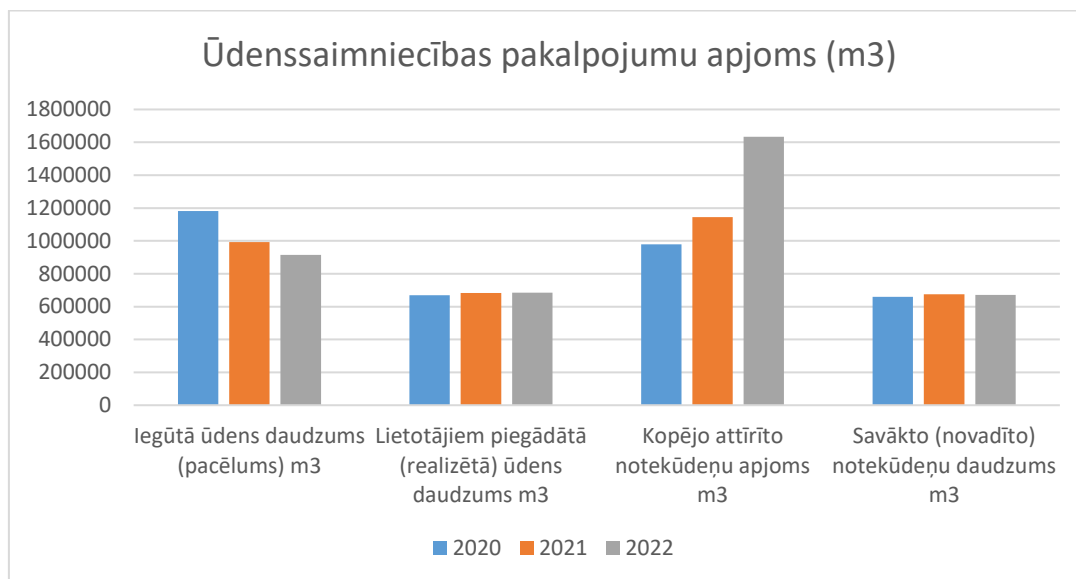

6.attēls 2020.g.-2022.g.kopējais regulējamo ūdenssaimniecības sniegto pakalpojumu apjoms.

Sabiedrības pamatkapitāls 2022.gadā ir palielinājies par 187 292 EUR:

- Sabiedrība 2022.gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ir pieņēmusi ekspluatācijā pamatlīdzekļus. Saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 23.12.2021. domes lēmumu Nr.625 par summu 34 299.00 EUR un ar 27.01.2022. domes lēmumu Nr.48 par summu 152 993.00EUR., pamatlīdzekļi ir ieguldīti kā atlīdzības maksājums Sabiedrības pamatkapitālā 187 292,00 EUR. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā 12.04.2024. ar lēmumu Nr.6-12/21747/1.
- Sabiedrība 2022.gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ir pieņēmusi ekspluatācijā pamatlīdzekļus, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 24.03.2022. domes lēmumu Nr.263 par summu 2 072.00 EUR. Pamatkapitāla izmaiņas reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā ar 02.06.2022. lēmums Nr.6-12/44791/2.
- Sabiedrība 2022.gadā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības ir pieņēmusi ekspluatācijā pamatlīdzekļus, saskaņā ar Jēkabpils pilsētas pašvaldības 28.11.2022. domes lēmumu Nr.1090 par summu 221 055.00 EUR. Pamatkapitāla izmaiņas līdz 2022.gada 31.decembrim netika reģistrētas LR Uzņēmumu reģistrā.

	Fakts 2020.gads	Fakts 2021.gads	Fakts 2022.gads
Ieņēmumi no regulējamo pakalpojumu sniegšanas	1 430 375	1 402 439	1 480 620

Sabiedrības apgrozījums no regulējamo pakalpojumu sniegšanas 2022.gadā salīdzinājumā ar 2021.gadu palielinājies par 0.055%, kas skaidrojams ar jaunā tarifa piemērošanu decembra mēnesī. Ieņēmumi no ūdens realizācijas sastāda 622 903 EUR, no kanalizācijas 857 717 EUR. No tiem 72.5% realizēti iedzīvotājiem, 14.4% budžeta iestādēm, 13.1% uzņēmēj sabiedrībām. Regulējamo sabiedrisko pakalpojumu ieņēmumi kopējos Sabiedrības ieņēmumos 2022.gadā sastāda 79%.

Sabiedrība 2022.gadā turpināja īstenot pasākumus, lai maksimāli piesaistītu un ieinteresētu iedzīvotājus pieslēgties centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem. Tika veltīta liela uzmanība komunikācijai ar iedzīvotājiem, viņu izglītošanai vides aizsardzības jautājumos, kā arī citos aktuālos jautājumos, kā, piemēram, notika iedzīvotāju informēšana par ūdens patēriņa skaitītāju maiņu/ uzstādīšanu un rādījumu paziņošanu. Tāpat pastiprināti tika attīstīti materiāli tehniskā bāze. Tika noorganizēts seminārs sabiedriskās ēdināšanas nozares uzņēmumiem par tauku apsaimniekošanu un tauku ietekmi uz centralizētajām kanalizācijas sistēmām. 2022.gadā Sabiedrība turpināja darbu pie decentralizētās kanalizācijas uzskaites reģistra.

Klientu apkalpošanas kvalitātes uzlabošanai un ērtībām tiek uzturēts informācijas sistēmas modulis WebNams, kas nodrošina iedzīvotājiem iespēju noziņot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus, kā arī apskatīt veiktos maksājumus.

Viena no galvenajām problēmām, kas saistīta ar aktīvu atdevi, ir iedzīvotāju nespēja savlaicīgi norēķināties par saņemtajiem pakalpojumiem. Sabiedrība nepārtraukti uzrauga un kontrolē debitoru parādu atlikumus, lai mazinātu neatgūstamo parādu rašanās iespēju. Sabiedrība kopš 2021.gada arī pārskata periodā turpina sadarbību ar parādu piedziņas uzņēmumu SIA "PAUS KONSULTS", 2022.gadā piedzīti 4 640 EUR.

Pārskatā sniegtā informācija ir sagatavota pēc Sabiedrības uzskaites datiem uz 20.01.2023. Ņemot vērā to, ka notiek gada pārskata sagatavošanas process, kas saistīts ar inventarizācijas datu apkopošanu, norēķinu salīdzināšanu un izvērtēšanu, tad finanšu rādītāji šajā pārskatā var atšķirties no Sabiedrības gada pārskatā iekļautās informācijas.

Valdes loceklis

Artūrs Smagars